


CAIXA DE CHÃO - 4 MÓDULOS (REF.º 83002 C)

DESCRIÇÃO




IK08


- Caixa para instalação em betão através das caixas de encastrar (REF.º 83052) e em piso técnico através de garras.
- Disponível nas cores **CZ** - Cinzento e **AT** - Antracite.
- Aplicável com aparelhos semimontados da Série **QUADRO 45**.

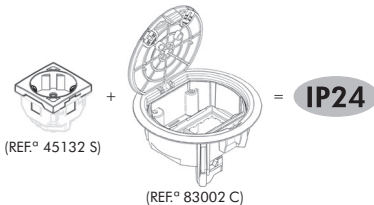

ESQUEMA DE MONTAGEM

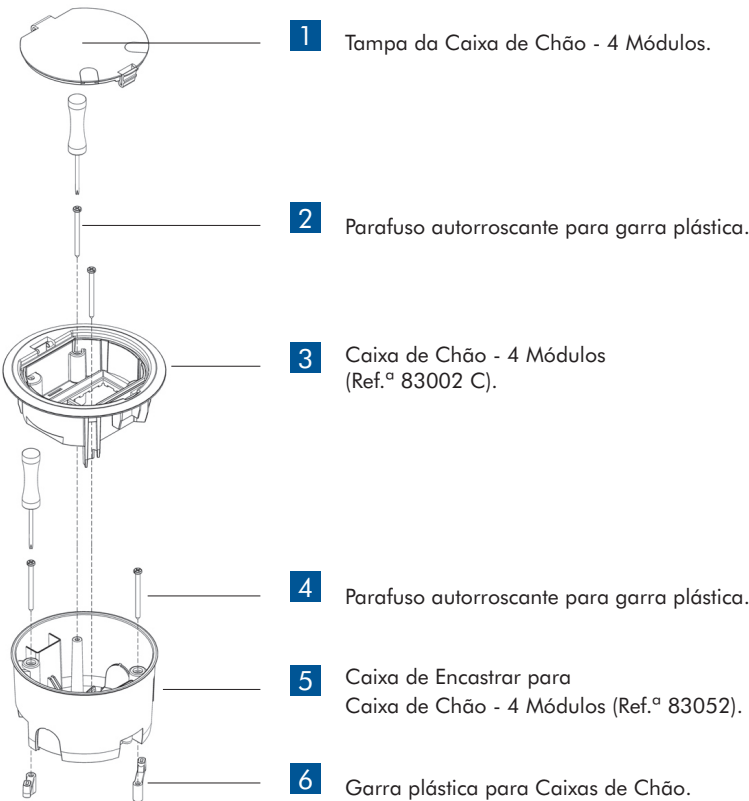

DIMENSÕES (mm)

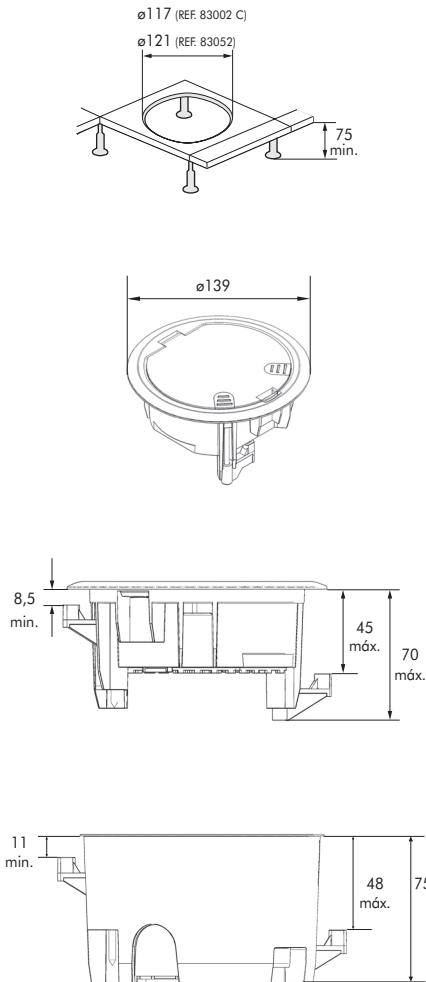


CAIXA DE CHÃO - 16 MÓDULOS (REF.º 83008 C)

DESCRIÇÃO




IK10


- Caixa para instalação em betão através das caixas de encastrar (REF.º 83058) e em piso técnico através de garras.
- Disponível nas cores **CZ** - Cinzento, **AT** - Antracite.
- Disponível com Tampa Inox nas cores **ZI** - Cinzento Inox, **AI** - Antracite Inox.
- Aplicável com aparelhos semimontados da Série **QUADRO 45**.

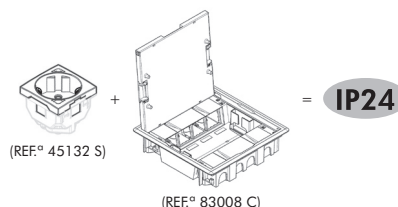


ESQUEMA DE MONTAGEM (CZ, AT)

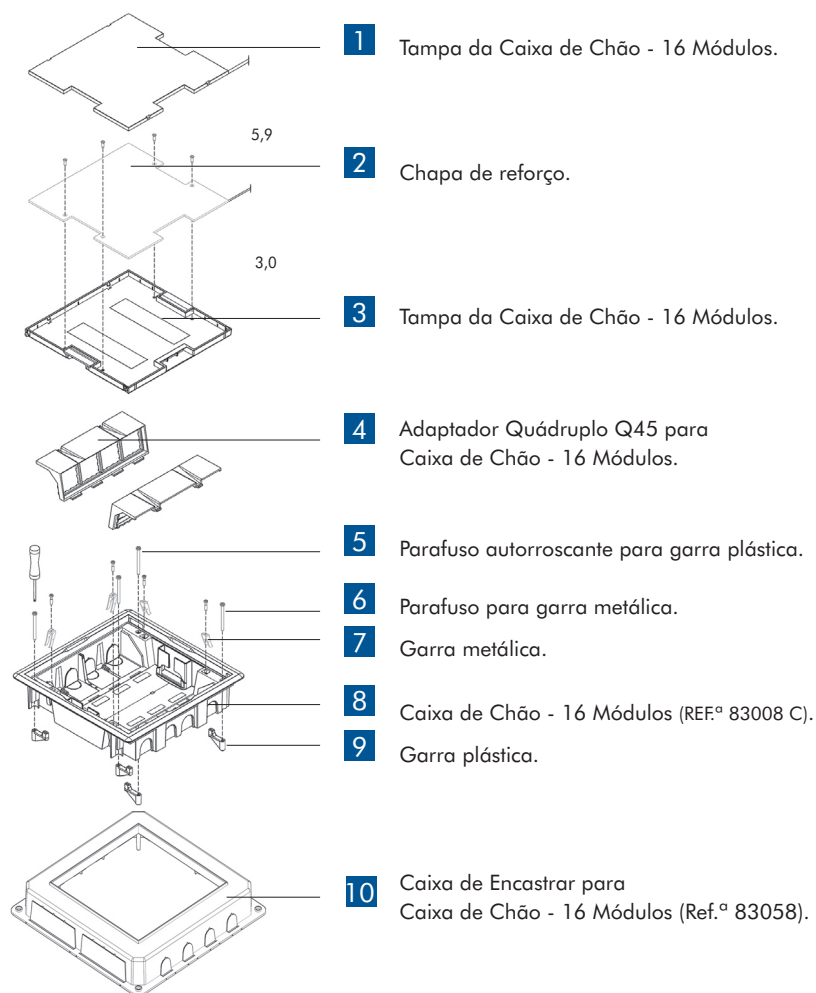

DIMENSÕES (mm)

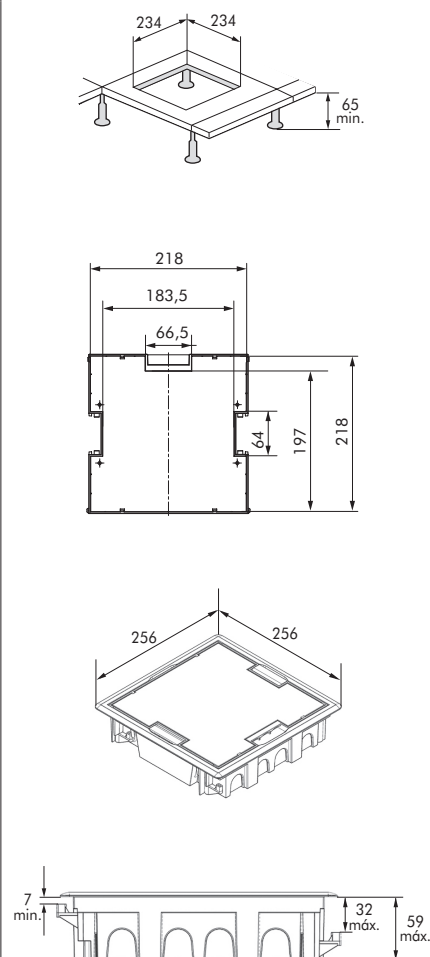

INSTALAÇÃO EM BETÃO

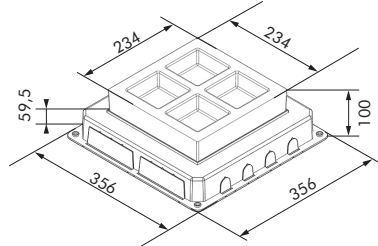

ALTURA MÍNIMA DO CHÃO



ALTURA MÁXIMA DO CHÃO



CLASSIFICAÇÃO - NORMAS EN 60670-1; EN 60670-23

SECÇÃO 7	CLASSIFICAÇÃO	CAIXA DE CHÃO - 4 E 16 MÓDULOS
7.1	Natureza do material	Isolante
7.2	Tipo de instalação	Embebida, semiembebida ou integrada em paredes, tetos ou pavimentos, combustíveis
		Embebida, semiembebida ou integrada em ocas ou divisórias (tetos falsos, paredes, pavimentos), mobiliário
		Para instalação tipo túnel, durante a fase de projeção do betão (7.6)
		Quanto ao tratamento do pavimento: em caixas e invólucros para instalação em pavimentos submetidos a tratamento seco
7.3	Tipo de entradas (saídas)	Com entradas para tubos lisos ou ondulados
7.4	Meios de fixação de cabos ou tubos	Sem fixação
7.5	Temperaturas mínimas e máximas durante a instalação	-25°C a +60°C
7.6	Temperatura máxima durante a fase de enchimento de betão	90°C
7.8	Meios de fixação dos aparelhos às caixas	Caixas concebidas para receber outros meios de fixação
7.101	Tipo de tampa móvel	Invólucro com tampa móvel removível

ENSAIOS - NORMAS EN 50085-1; EN 50085-2-2

SECÇÃO 10	CLASSIFICAÇÃO	CAIXA DE CHÃO - 4 MÓDULOS	CAIXA DE CHÃO - 16 MÓDULOS
10.3.2	Ensaio de choque à resistência mecânica para instalação e aplicação	2J	5J
10.3.2	EN 50102 Ensaio de IK	IK08	IK10
10.5.1	IEC 60884-1 – NP 1260 Fixação de Aparelhagem de Baixa Tensão - Ensaio de Resistência à Extração	Força de Extração Declarada: 90N 1,5x90 = 135N	
10.5.103	Resistência à carga vertical aplicada através de uma superfície de pequena área (1cm²)	750N	
10.5.104	Resistência à carga vertical aplicada através de uma superfície de grande área (circulo de diâmetro 130mm)	3000N	

