


Ficha técnica

Caminho de cabos em escada para vãos cargas WKLG

110

Ref. 6311075

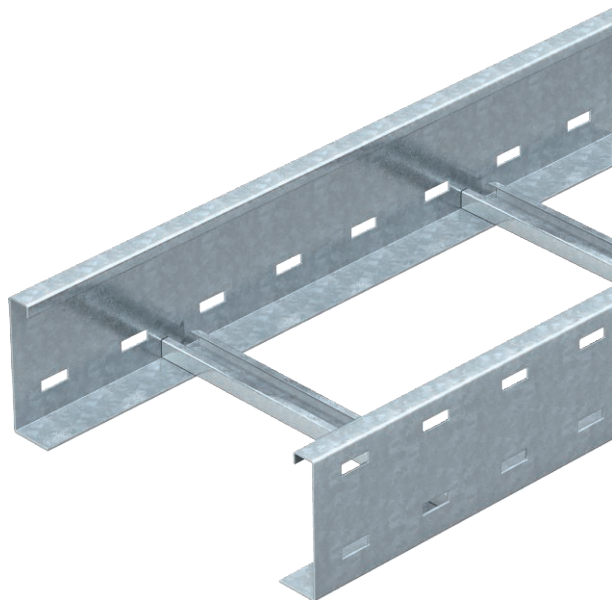

Caminhos de cabos tipo escada, para grandes vãos com perfuração lateral com 110 mm de altura lateral. Fixação de cabos e condutas com abraçadeira BSS tipo 2056.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto

As uniões rectas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente.

Texto suplementar do produto 1

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.

Dados originais

Ref.	6311075
Tipo	WKLG 1160 FT
Designação 1	Caminho cabo escada grande vão
Designação 2	aba perfurada
Dimensão	110x600x6000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	686,60 kg/100 m

Ficha técnica


Caminho de cabos em escada para vãos cargas WKLG

110

Ref. 6311075



Dados técnicos

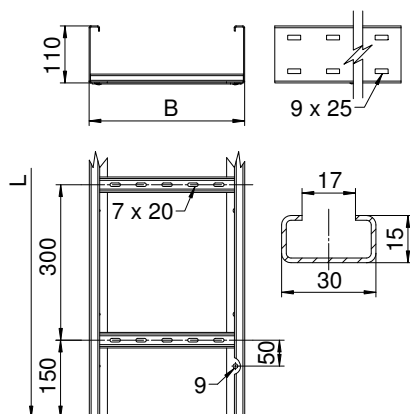

Comprimento	6.000,00 mm
Largura	600,00 mm
Altura	110,00 mm
Altura lateral	110,00 mm
Medida B	600,00 mm
Medida L	6.000,00 mm
Dimensão	110 x 600 mm
Versão dos degraus	Perfil não perfurado
Versão do perfil lateral	Perfil (aberto)
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura da travessa	2,00 mm
Secção transversal útil	56.600,00 mm ²
Secção transversal útil	566,00 cm ²
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☒

carga permitida:

Distância de apoio de 3,0m	2,90 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	2,48 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	2,10 kN/m
Distância de apoio de 4,5m	1,78 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 7,0m	0,70 kN/m

carga permitida:

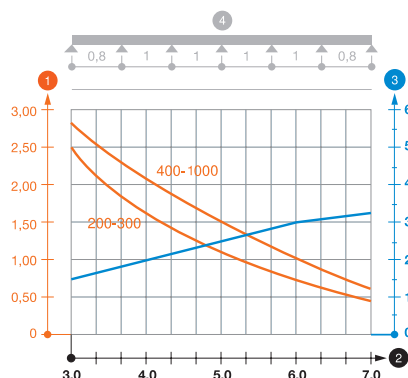


Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada para grandes vãos tipo WKLG 110.

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios